



CELULA NOU PROPUSA

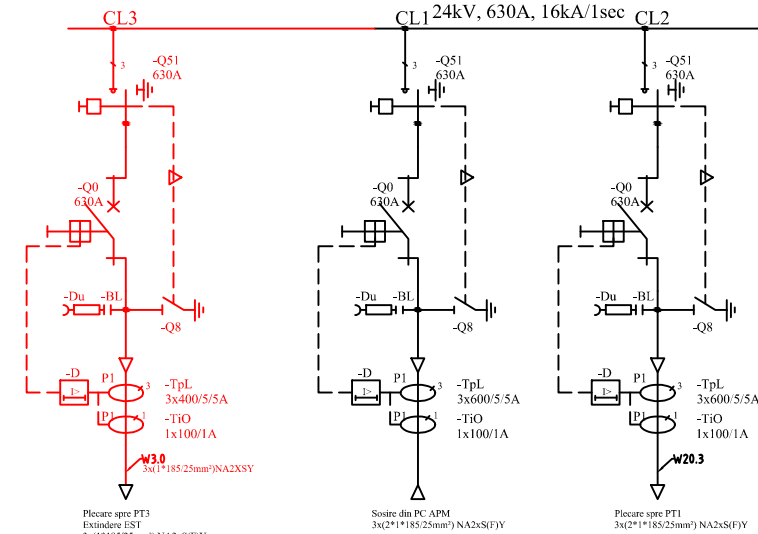


SCHEMA MONOFILARA POST DE TRANSFORMARE PT2

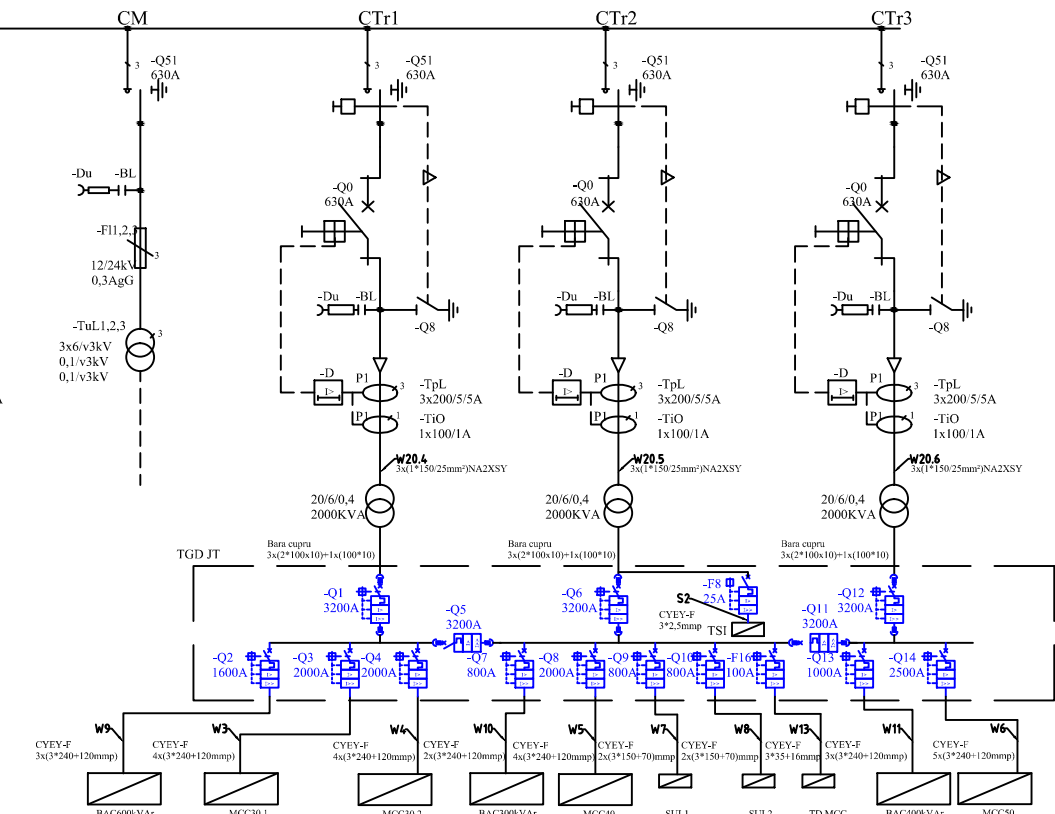

- LEGENDA**
- Q51 630A Separator de bare cu mediul de stingere in SF6, 24kV 630A 16kA/1sec
 - D Releu de protectie cu afisaj 50/51;50N/51N
 - Q0 630A Intrerupator in vid 24kV deconectabil , 630A, 16kA/1sec
 - TpL Transformator de curent cu doua infasurari: o infasurare pentru masura si una pentru protectie
 - TiO Tor protectie homopolara
 - Du -BL Indicator capacitiv prezenta tensiune, cu contacte auxiliare
 - Q8 Cutit legare la pamant

SCHEMA MONOFILARA POST DE TRANSFORMARE PT3

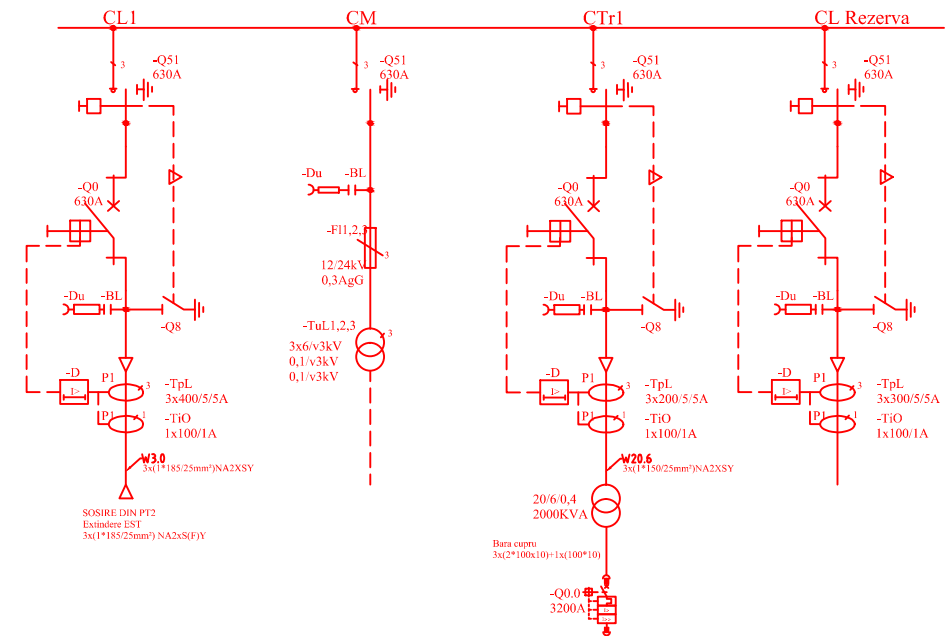

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
0	07.2025	Elaborare initiala		ing. Marian Anton
REVIZIE	DATA	DESCRIEREA REVIZIEI		NUME SEMNATURA
S.C. TIAB S.A. Agentia TIAB Constanta Navodari, DN22B, km23, Platforma Petrochimica Midia, Jud. Constanta Tel/Fax: 0241 589 891 0241 589 695 E-mail: constanta@tiab.ro Website: www.tiab.ro				Beneficiar: S.C. COMVEX S.A.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	Titlu proiect: EXTINDERE TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 ZONA VEST DIN PORTUL CONSTANTA SUD
Aprobat	ing. Gabriel Catargiu		-	FAZA: PT
Proiectat	ing. Andrei Brinzoi		DATA: 07.2025	REVIZIA: 0
Desenat	ing. Andrei Brinzoi			PLANSA NR.: IE08

REPRODUCEREA PARTIALA SAU INTEGRALA A PREZENTEI PLANSE FARA ACORDUL SCRIS AL SC. TIAB S.A. ESTE INTERZISA .